



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по городскому округу Красногорск**

ул. Райцентр, д. 14-а, 143400
Телефон: 562-00-54 Факс: 561-03-40

04.03. 2021 г. № 48/2-10-1614
На исх. № _____ от _____

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск сообщает, что Ваши обращения, поступившее из Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекции Московской области» (вх. № Г-20 от 10.02.2021 года), по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 8, рассмотрено.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что ранее от жителей вышеуказанного многоквартирного жилого дома поступали аналогичные обращения, в результате рассмотрения которых 14.12.2020 года в Красногорскую городскую прокуратуру было подано заявление на согласование внеплановой выездной проверки в отношении эксплуатирующей организации ООО «Свой дом». 15.12.2020 года Красногорской городской прокуратурой было принято решение о согласовании внеплановой выездной проверки.


В период с 16.12.2020 года по 23.12.2020 года сотрудниками ОНД и ПР по городскому округу Красногорск была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Свой дом». В результате проверки было установлено, что автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в работоспособном состоянии. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Вместе с этим при проверке были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: система противодымной вентиляции находится в неработоспособном состоянии, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года); тамбуры и лифтовые холлы не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. 151 №123-ФЗ, ст.46 184-ФЗ; п.4, п.14, табл.1, п.6.2 НПБ 110-03; пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода эксплуатируются не присоединенными к пожарным кранам, что является нарушением п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года). По результатам проведенной внеплановой проверки ООО «Свой дом» вручен акт проверки № 148 от 23.12.2020 года и выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 148/1/1 от 23.12.2020 года со сроками исполнения до 12.04.2021 года. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности в отношении ООО «Свой дом» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 102 от 23.12.2020

года. При рассмотрении вышеуказанного протокола 29.12.2020 года ООО «Свой дом» было признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 175 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

По истечению срока выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности сотрудниками ОНД и ПР по городскому округу Красногорск будут проведены мероприятия по контролю.

Дополнительно сообщаю, что действующими требованиями пожарной безопасности не регламентировано открывание эвакуационных дверей с улицы.

Начальник ОНД и ПР
по городскому округу Красногорск
подполковник внутренней службы

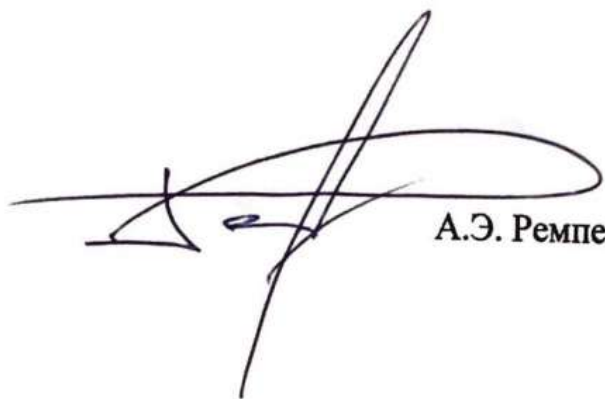

А.Э. Ремпель

Волков А.А.
562-00-54